



Řez kabelovou rýhou podle ČSN 332000-5-52

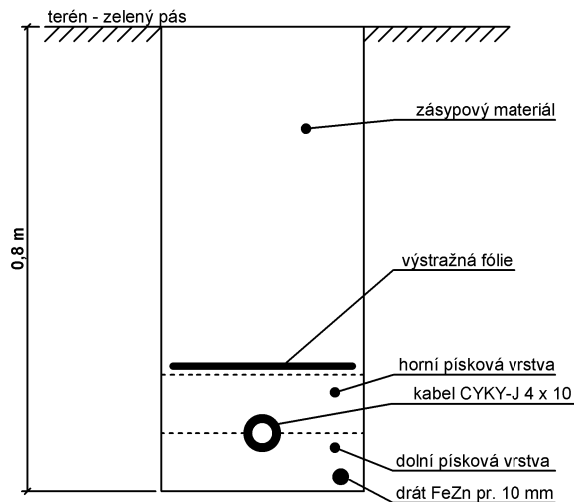

Napětová soustava :
TN - C, 400 / 230 V , 50 Hz stř.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :
provedena podle PNE 33 0000 - 1 :

živých částí : dle čl. 3.2.2.4 - izolací

čl. 3.2.1 - polohou

čl. 3.2.2.3 - kryty nebo překážkami

neživých částí : dle čl. 3.3.2.7 - ochrana automatickým odpojením od zdroje

PODPIS		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BÁRTA NA PAŠTI 183, SRCH IČO 156 11 388		
	ING.TOMÁŠ BÁRTA		ING.TOMÁŠ BÁRTA			
OBEC : SRCH			KRAJ : PARDUBICKÝ			
INVESTOR : OBEC SRCH						
<div>STAVBA</div> <div>Srch - Olšina</div> <div>Propojovací komunikace</div> <div>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)</div>				datum	11/2022	
				formát	1 A 4	
				stupeň	DSP + DZS	
				měřítko	není	
				paré		
VÝKRES				v.č.		
ŘEZY KABELOVOU RÝHOU				EL 2		