


SCHÉMA NOVÉHO ROZVODU VO

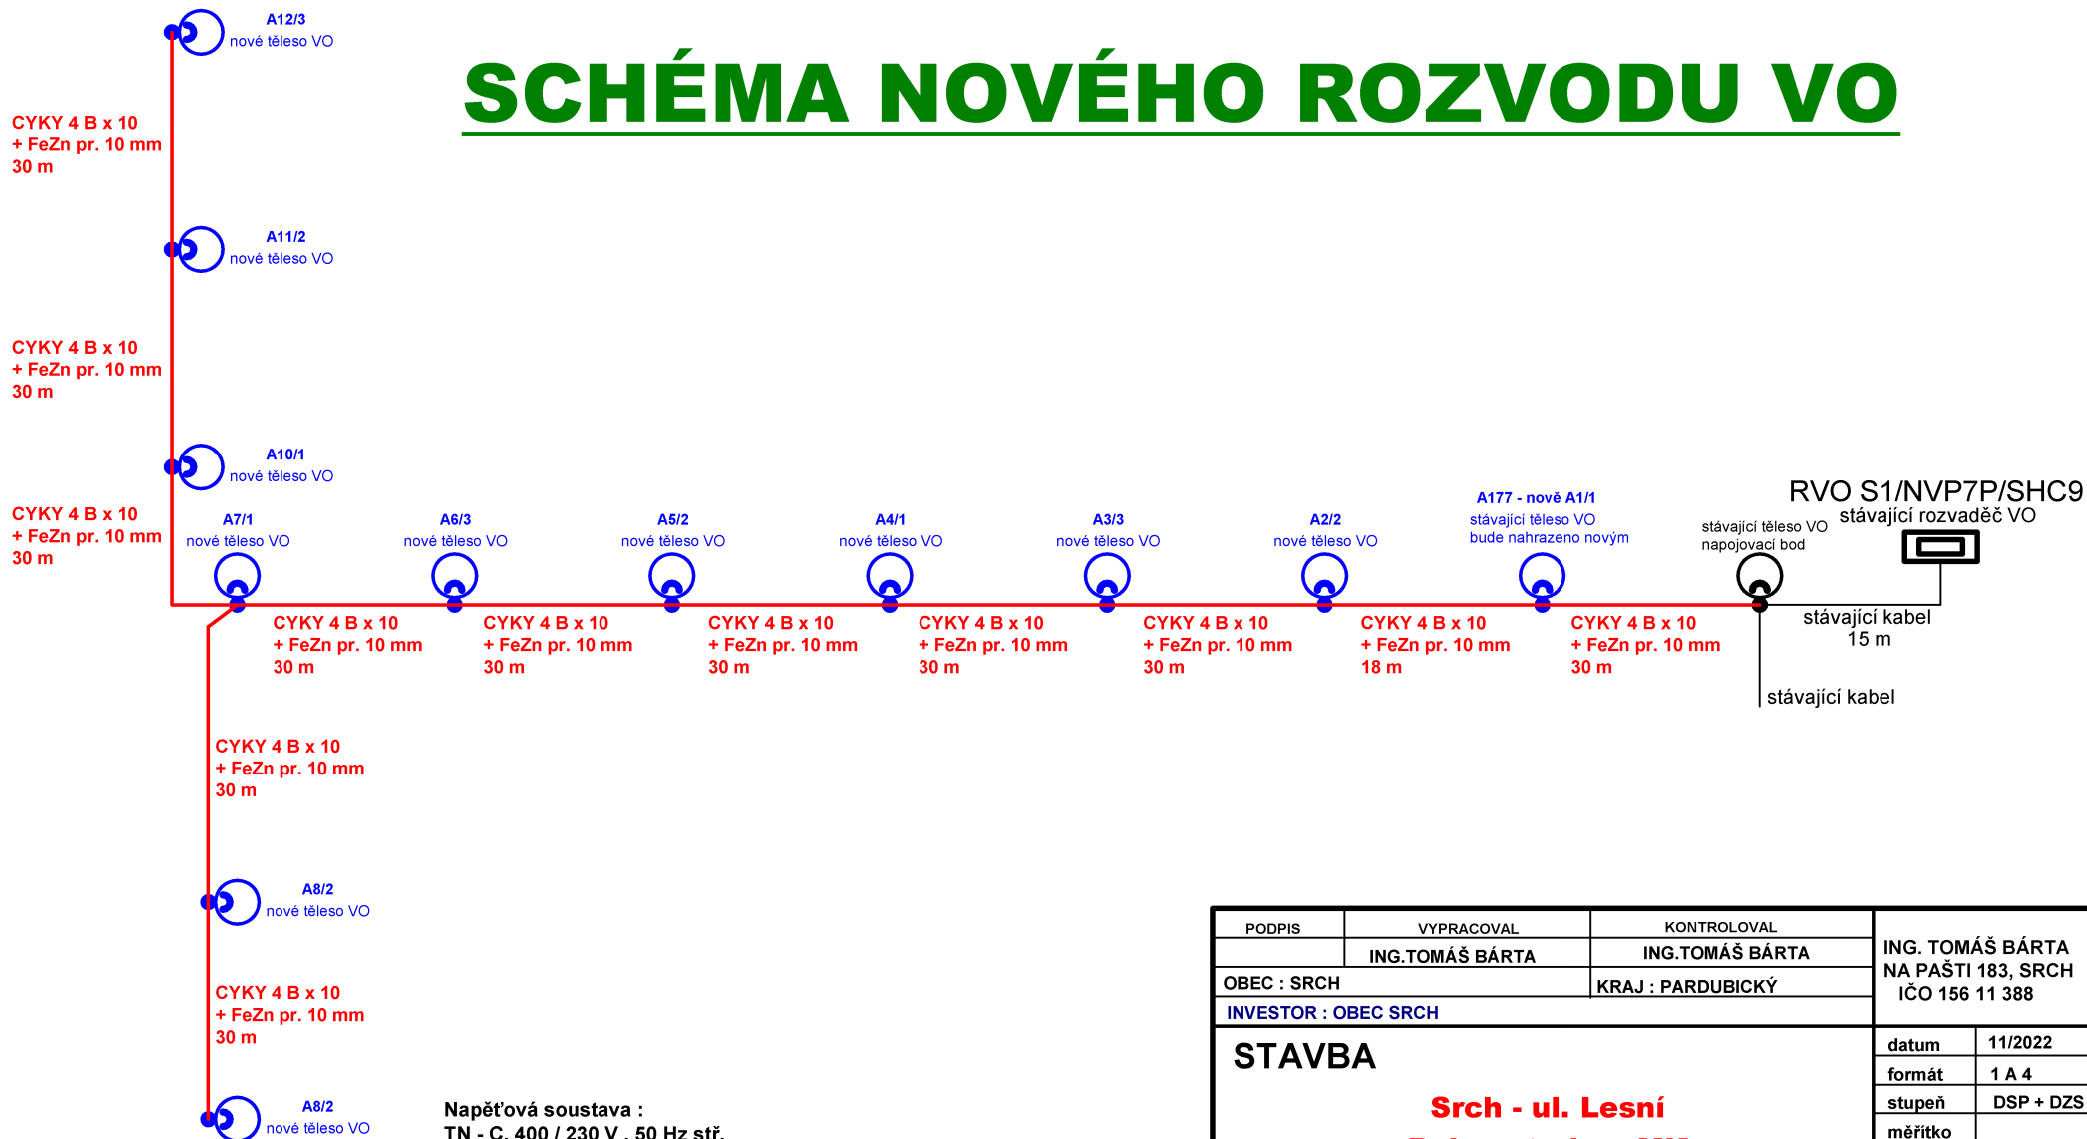

Napěťová soustava :
TN - C, 400 / 230 V , 50 Hz stř.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

provedena podle PNE 33 0000 - 1 :

živých částí : dle čl. 3.2.2.4 - izolací

čl. 3.2.1 - polohou

čl. 3.2.2.3 - kryty nebo překážkami

neživých částí : dle čl. 3.3.2.7 - ochrana automatickým odpojením od zdroje

PODPIS		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BÁRTA NA PAŠTI 183, SRCH IČO 156 11 388	
		ING.TOMÁŠ BÁRTA	ING.TOMÁŠ BÁRTA		
OBEC : SRCH		KRAJ : PARDUBICKÝ			
INVESTOR : OBEC SRCH					
<div>STAVBA</div> <div>Srch - ul. Lesní</div> <div>Rekonstrukce MK</div> <div>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)</div>				datum	11/2022
				formát	1 A 4
				stupeň	DSP + DZS
				měřítka	
				paré	
VÝKRES				v.č.	
SCHÉMA NOVÉHO ROZVODU VO				EL 5	